

NSP形（ネットスプレー塔）

仕様詳細 P.24




機種の特徴

- ❶ 小流量の高濃度ガスを高性能で除去
- ❷ メンテナンスが簡単
目詰まりの少ないノズルを採用。又、ミストキャッチャ塔を独立で設けている為メンテナンスが容易です。
- ❸ シリカ等粉塵が混入する半導体特殊ガス処理に対応可能

NSP形共通標準仕様


標準材質	本体、循環タンク…FRP ネット…PVC又はPVC
標準色	塔本体：マンセルN-7 送風機：マンセル2.5G6/3
標準電動機	全開外扇屋外形 200/220V、50/60Hz
本体圧力損失	本体：400Pa
許容吸込温度	標準40℃以下(オプションmax80℃)

フローシート

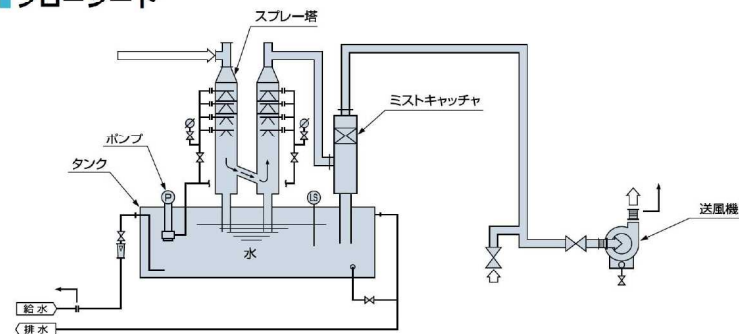

NSP形（ネツスプレー塔）

■寸法図

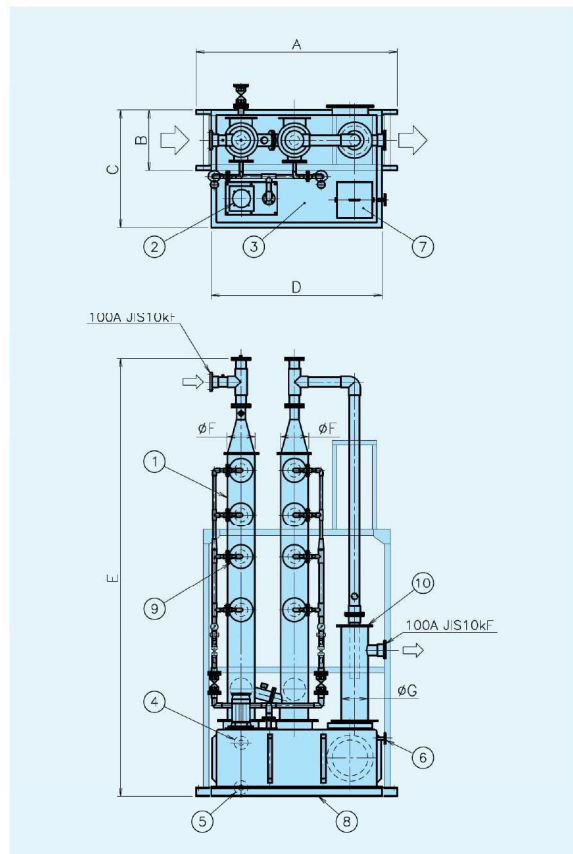

■寸法表 (単位=mm)


形 式	A	B	C	D	E	φF	φG
NSP-300M	2260	670	1320	1920	4920	300	300
NSP-400M	2460	820	1520	2120	5110	400	300
NSP-500M	2860	970	1720	2520	5720	500	300
NSP-600M	3060	1070	1820	2720	5900	600	300
NSP-700M	3160	1120	1920	2820	6125	700	300
NSP-800M	3360	1170	2120	3020	6295	800	300
NSP-900M	3850	1320	2220	3270	6495	900	300
NSP-1000M	4050	1420	2320	3470	6680	1000	300

■材質表

No.	部品名	材質	個数	摘要
1	本体	FRP	1	
2	循環ポンプ	PP	1	
3	循環タンク	FRP	1	
4	オーバーフロー	FRP	1	40A JIS10kF
5	ドレン	FRP	1	40A PVC/バルブ付
6	給水口	FRP	1	25A JIS10kF
7	循環タンク点検口	FRP	1	
8	共通ベース	SS400	1	溶融亜鉛メッキ
9	散水管入口・点検口	PVC	8	
10	ミストトラップ	FRP	1	

VSC形（ベンチュリースクラバー）

■寸法図

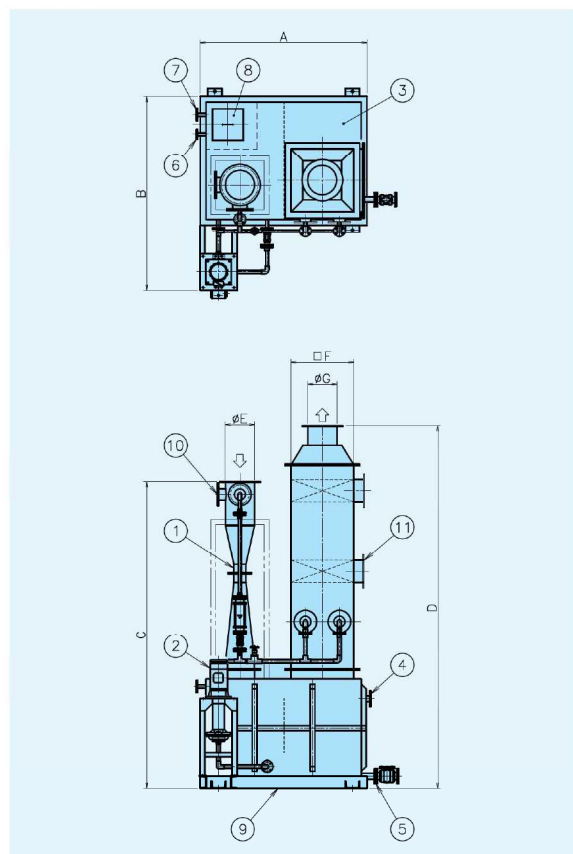

■寸法表 (単位=mm)

形 式	A	B	C	D	φE	φF	φG
VSC-20	1570	1800	2650	3335	200	500	200
VSC-30	1570	1800	3225	3335	250	500	250
VSC-40	1620	2000	3013	3335	250	500	250
VSC-60	1720	2000	3588	3335	300	650	300
VSC-80	2120	2000	3950	3335	350	750	350
VSC-100	2320	2000	4300	3535	400	850	400
VSC-120	2420	2100	4925	3535	450	850	450
VSC-150	2520	2200	5550	3535	500	1050	500
VSC-180	2620	2300	5700	3535	550	1050	550
VSC-220	2820	2500	6375	3635	600	1200	600
VSC-270	2920	2800	6525	3635	650	1350	650
VSC-300	3120	2920	7150	3635	700	1450	700

■材質表

No.	部品名	材質	個数	摘要
1	本体	FRP	1	
2	循環ポンプ	PP	1	
3	循環タンク	FRP	1	
4	オーバーフロー	FRP	1	50A JIS10kF
5	ドレン	FRP	1	50A PVC/バルブ付
6	ボールタップ給水口	FRP	1	20A JIS10kF
7	給水口	FRP	1	25A JIS10kF
8	循環タンク点検口	FRP	1	
9	共通ベース	SS400	1	溶融亜鉛メッキ
10	散水管点検口	FRP	1	
11	ミストキャッチャー取出口	FRP	2	

オプション

■薬注タンク付



■消音BOX

■ベンチレータ



■ダンパ



FDP形

電動ダンパ

■サイレンサ



■電気操作盤




■PH計



■ドレンパン



充填物・ノズル

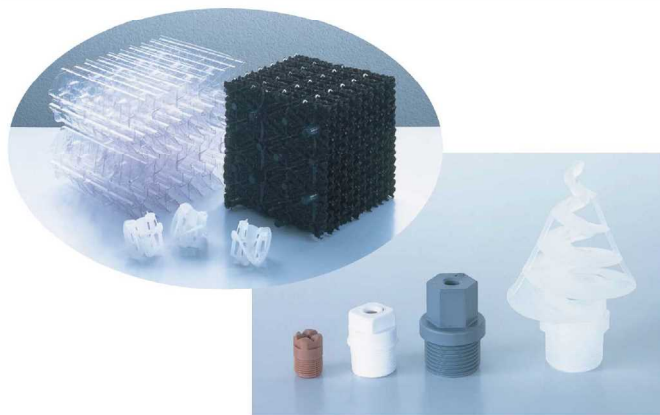

施工写真例

■充填塔施工例



■電気配線工事施工例



■大型スプレー塔施工例



■横型薬液洗浄脱臭塔施工例



■生物脱臭塔施工例



■ダクト施工例



貴社名			
御芳名			
連絡先	TEL		E-mail:

見積依頼書

使用目的並びに発生源					
対象物	発生ガス名				
	処理風量				
	ガス温度	通常:	℃	(max	℃)
	ガス濃度	入口:	(ppm, mg/m ³)⇒希望出口濃度		(ppm, mg/m ³)
		入口:	(ppm, mg/m ³)⇒希望出口濃度		(ppm, mg/m ³)
		入口:	(ppm, mg/m ³)⇒希望出口濃度		(ppm, mg/m ³)
その他	-----				
貴社希望事項	洗浄方法の希望				
	新水使用可能量	L/min、	MPa、	水温:	℃
	その他洗浄液名、量	;	L/min、	MPa、	液温:℃
	操作電源	V、	Hz、	φ	
	その他要望	-----			
見積・施工範囲(必要項目にレ印)	☐ スクラパー ☐ ダンパ ☐ フード(発生源の形状並びに客先希望明記)				
	☐ ダクト(必ずダクトルート等を出来るだけ詳細に連絡願います。又は、計画図の入手を願います。) ☐ 点検架台/ ☐ 点検タラップ				
	☐ サポート ☐ 送風機(材質:FRP/PVC/その他) ☐ ポンプ(材質: ☐ PP/ ☐ PVDF/ ☐ PVC/ ☐ その他:)				
	☐ モータ; 支給(☐ 有/ ☐ 無)、メーカー指定(☐ 無、 ☐ 有: 製)、希望型式(☐ 屋外 ☐ IE3 ☐ 安全増防爆 ☐ 耐圧防爆 ☐ その他() ☐ 屋内				
	☐ 電気操作盤: ☐ 弊社規格盤/ ☐ 特設盤 希望操作方法				
	☐ 電気二次配線工事(☐ 所掌外/ ☐ 所掌内 配管材質: ☐ HIVE管/ ☐ PF管/ ☐ 亜鉛メッキ鋼管/ ☐ その他())				
	計装機器類: ☐ PH計/ ☐ レベル計/ ☐ 圧力伝送器・センサー/ ☐ 残留塩素濃度計/ ☐ ヒーター/ ☐ その他()				
	給水配管工事: ☐ 無/ ☐ 有(☐ 給水ユニット/ ☐ 取合い点まで/ ☐ その他:)取合い点までの場合は配置図(取合い点までのルート及びアイソメ図必要となります。)				
	排水配管工事: ☐ 無/ ☐ 有(☐ 排水ユニット/ ☐ 取合い点まで/ ☐ その他:)取合い点までの場合は配置図(取合い点までのルート及びアイソメ図必要となります。)				
	薬注設備(薬液種類 苛性ソーダ %/硫酸 %/その他); ☐ 薬注タンク/ ☐ タンク用レベル計/ ☐ 薬注ポンプ/ ☐ 薬注タンクドレンパン/ ☐ その他				
	薬注配管(薬液種類 苛性ソーダ %/硫酸 %/その他); ☐ 無/ ☐ 有(配管材質: ☐ HIVP/ ☐ SUS管/ ☐ その他:)				
	施工範囲: ☐ 据付工事/ ☐ 現地組立工事/ ☐ 据付指導員/ ☐ 製品車上単品渡し				
	据付場所: ☐ 屋外GL基礎上/ ☐ 屋外GL架台上/ ☐ 屋上基礎上/ ☐ 屋上ゲタ基礎上/ ☐ 屋上ゲタ基礎架台上/ ☐ 屋内/ ☐ その他				
	据付重機: ☐ 貴社支給/ ☐ 弊社所掌				
	上記以外の事項:				
見積提出希望日: 年 月 日/提出必要書類: /概算予算:					

モニター機申込書

ご要望があれば、モニター機による処理性能の確認を行って頂くことも可能です。
必要事項をご記入のうえ、担当営業所へご相談してください。

期間	(/ / ~ / / まで)			
製品仕様	型式			
	☐ TRS-HS	☐ HES	☐ SAF	☐ RSC-B
	ガス種類()			
	用途()			
備考				